


BUDYNEK A

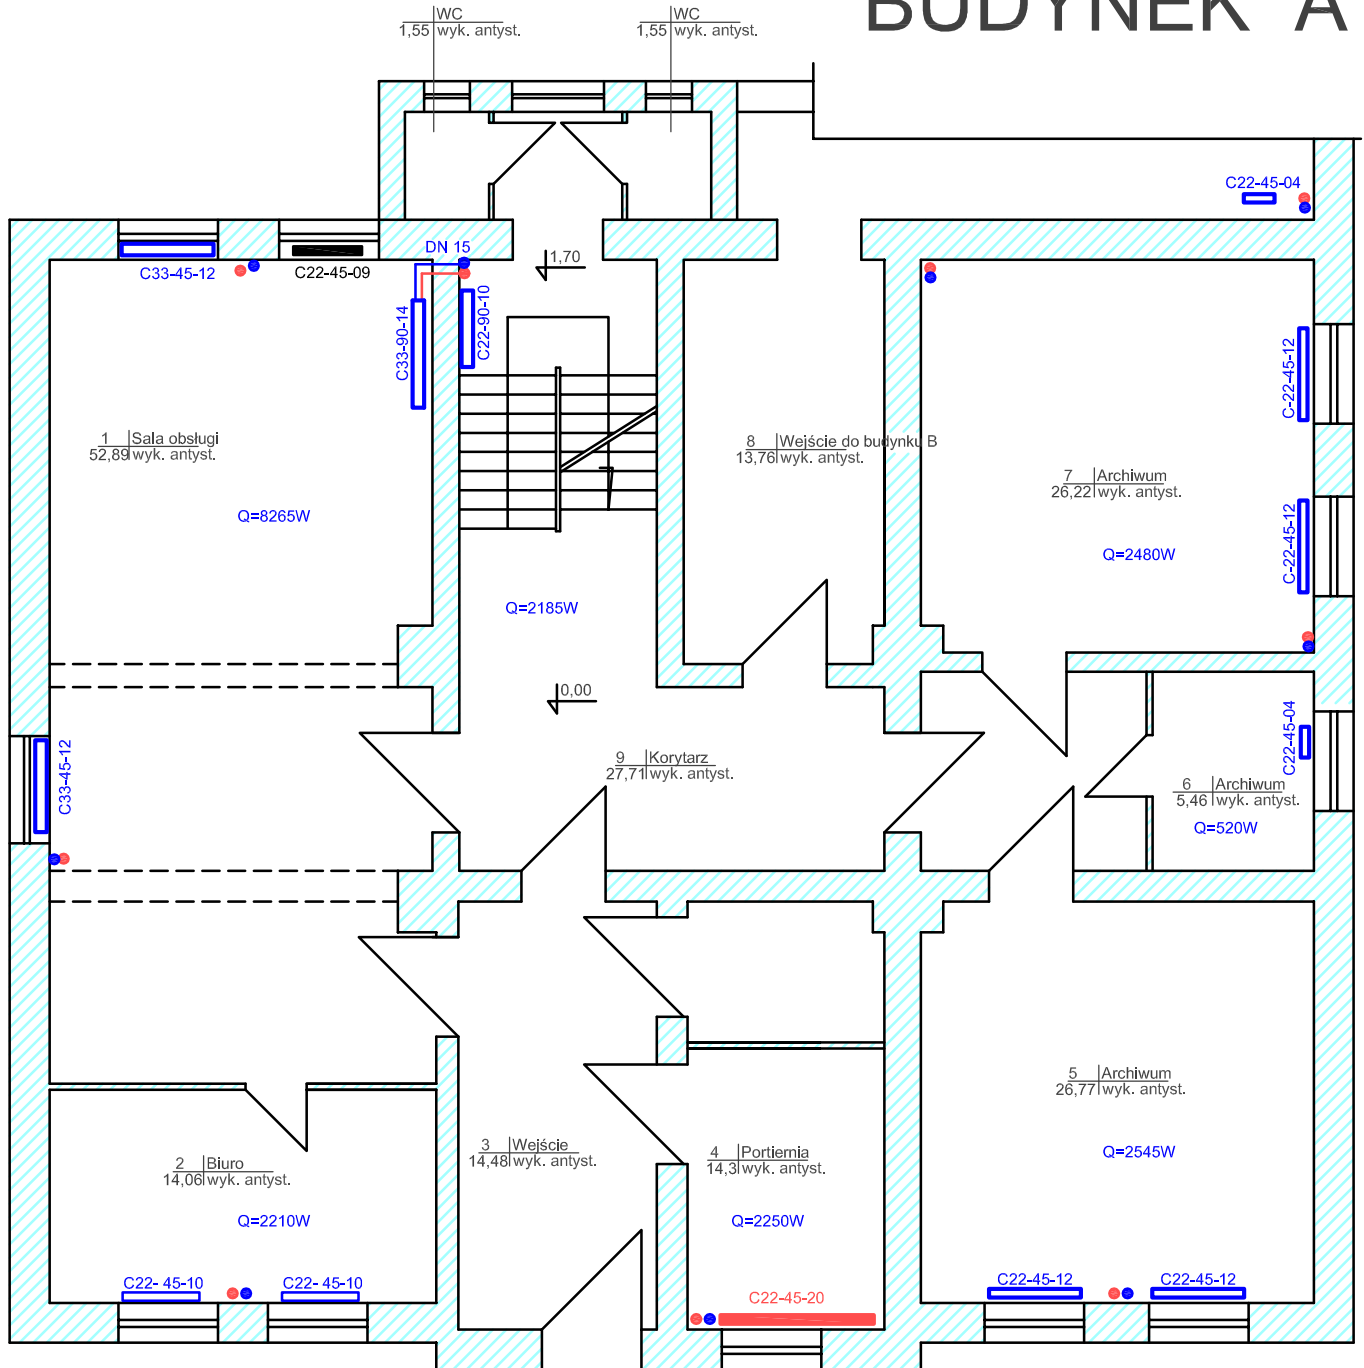

PARTER

 C22-45-12 grzejniki z odzysku (przeniesione z innych pomieszczeń)

 C22-60-11 nowe grzejniki płytowe

 C-22-45/10 istniejące grzejniki płytowe

część nowych grzejników

07.2017

WARIANT 2 (Częściowa wymiana grzejników)

Grzejniki dobrane do parametrów 70/55