


Magistralę 4x2x0,5 należy prowadzić od centrali do każdego czytnika
Centrale SKD montować w obudowie metalowej w zestawie z zasilaczem


Oznaczenia (instalacja KD) :

- CSKD - centrala systemu KD
- kontaktron (dostarczany razem ze stolarką drzwiową)
- czytnik kart zbliżeniowych
- przycisk wyjścia
- przycisk wyjścia awaryjnego
- rygiel rewersyjny ppoż (dostarczany razem ze stolarką drzwiową)
- zasilacz systemu KD 24VDC/2A/7Ah

Kontrola dostępu jednostronna

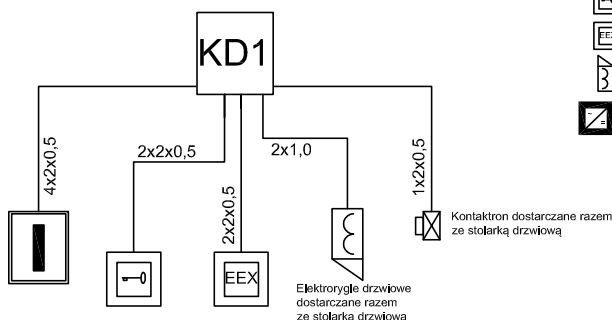

Kontrola dostępu dwustronna

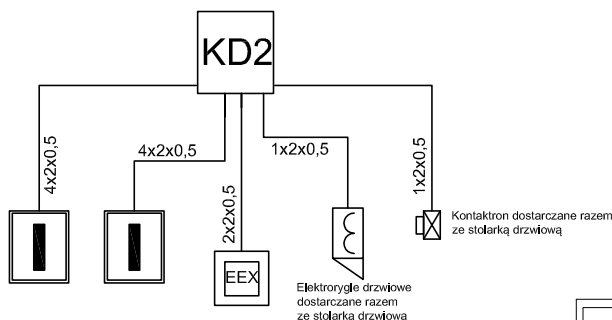

 EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY		
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie		
Rys T6		28.12.2018 r.
SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA SKD		B.S.
inst. elektryczne	autor:	mgr Inż. Wojciech Grudziński
		Nr B1/138/92
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		