


Uwaga: Dalsza część rozdzielni według stanu istniejącego

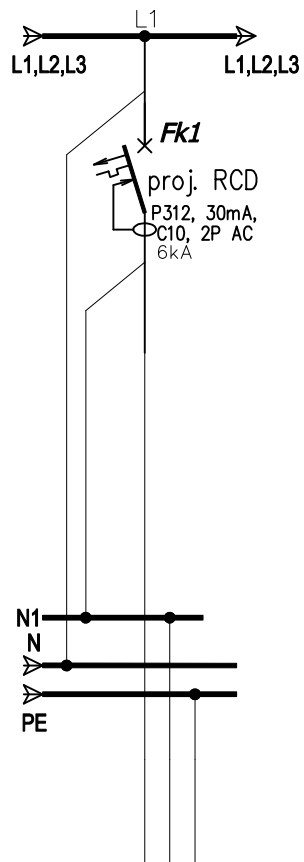

TE-1/Fk1
Zasilanie jednostek wewnętrznych w piwnicy
7szt.
YDYžo
3x1,5mm <sup>2</sup>

TE-1

Istniejąca rozdzielnica p/t 1x12




Istniejąca rozdzielnica p/t 1x12



Listwę PCV montować do sufitu podwieszanego

Istniejąca rozdzielnica p/t 3x12

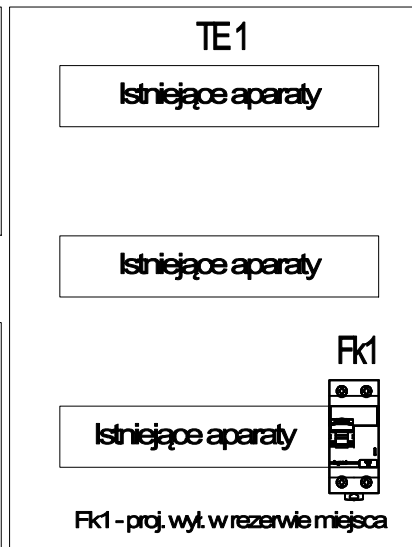

Proj. listwa PCV 40x20

<b>INWESTOR</b>			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
<b>NAZWA PROJEKTU</b>			
Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku OR KRUS w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.			
<b>STADIUM PROJEKTU</b>			
PROJEKT BUDOWLANY			
<b>BRANŻA</b>			
ELEKTRYCZNA			
<b>OBIEKT</b>			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
<b>TEMAT RYSUNKU</b>			
Schemat rozbudowy rozdzielnicy TE-1			
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
<b>FUNKCJA</b>	<b>TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIEN</b>	<b>PODPIS</b>
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. Jarosław Korczyński	LUB/0271/ PWBE/16	
<b>SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:</b>	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. Michał Kolański	LUB/0241/ PWOE/12	
<b>SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO</b>	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
<b>DATA</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	<b>REWIZJA</b>	<b>SKALA</b>
05.2019	E-14	A	-:---