


Uwaga: Dalsza część rozdzielnic według stanu istniejącego

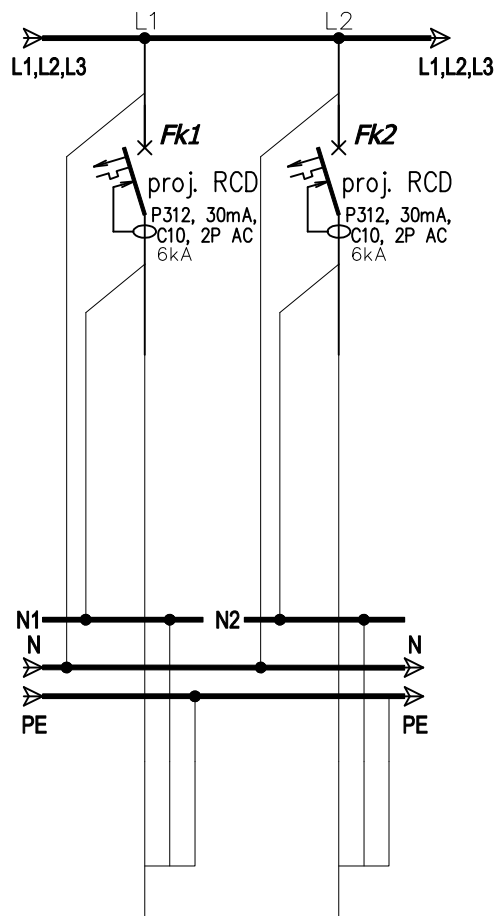

TE-8/Fk1	TE-8/Fk2
Zasilanie jednostek wewnętrznych na II piętrze	Zasilanie jednostek wewnętrznych na II piętrze
7szt.	6szt.
YDYżo	YDYżo
3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>

TE-8

Proj. listwa PCV 40x20

Istniejąca rozdzielnica n/t 3x12

TE-8

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty


Istniejące aparaty

TE-8

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

Fk1 Fk2



Istniejące aparaty

Fk1, Fk2 - proj. wyt. w rezerwie miejsca

Istniejąca rozdzielnica n/t 3x12

Istniejąca rozdzielnica n/t 3x12

TK-8

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

Listwę PCV montować do sufitu podwieszanego

<b>INWESTOR</b>			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
<b>NAZWA PROJEKTU</b>			
Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku OR KRUS w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.			
<b>STADIUM PROJEKTU</b>			
PROJEKT BUDOWLANY			
<b>BRANŻA</b>			
ELEKTRYCZNA			
<b>OBIEKT</b>			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
<b>TEMAT RYSUNKU</b>			
Schemat rozbudowy rozdzielnic TE-8			
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
<b>FUNKCJA</b>	<b>TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIEN</b>	<b>PODPIS</b>
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Korczyński	LUB/0271/ PWBE/16	
<b>SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:</b>	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. Michał Kolański	LUB/0241/ PWOE/12	
<b>SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO</b>	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
<b>DATA</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	<b>REWIZJA</b>	<b>SKALA</b>
05.2019	E-07	A	-:---