



WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 995 500,00 zł
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail: wikm@post.home.pl www.wikm.augustow.pl



RPW/152561/2024-1B



EZD RP OR KRUS Białystok
Zofia Januszkiewicz
(0100-0AG)
Data rejestracji: 2024-10-23
Data wpływu: 2024-10-23

**Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny
w Białymstoku
ul. Legionowa 18
15-099 Białystok**

OAG
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Świadczeń
25 PAŹ. 2024
inż. Agnieszka Szarzyńska

L.dz. 1349/2024

Augustów, dnia 18.10.2024r.

Zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów określa Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dostępny w siedzibie WiKM Sp. z o.o. i na stronie internetowej www.wikm.augustow.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2024r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie przedstawia warunki zmiany miejsca zrzutu ścieków z budynku użyteczności publicznej na działkach o nr geod. 3390/2, 3390/3 przy ulicy Młyńskiej w Augustowie:

I. miejska sieć kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do kanalizacji: odbiornikiem ścieków będzie istniejący kolektor sanitarny \varnothing 300 mm w ul. Młyńskiej - oznaczony na załączonym planie sytuacyjnym kolorem brązowym. Włączenie wykonać do istniejącej studzienki o rzędnych 125,73/122,37 m n.p.m. oznaczonej jako "Sistn." na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Rewizje przykanalika od strony posesji, poprzez studnie rewizyjne PCV minimum \varnothing 315 mm, które należy zbudować na przyłączy w odległości nie większej niż 1 m od granicy posesji z pasem drogowym oraz na połączeniach i załamaniach trasy.
3. Spółka zapewnia odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny z przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku za wyjątkiem przyborów w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu przyległego. WiKM Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za zalanie pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urządzenia sanitarne. Przyłącze należy zabezpieczyć przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę urządzenia przeciwwzalewowego. W przypadku urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach posadowionych poniżej poziomu przyległego terenu lub gdy odprowadzenie grawitacyjne jest niemożliwe należy sprowadzić ścieki do lokalnej przepompowni i tłoczyć do wyżej położonej miejskiej kanalizacji.
4. Po wykonaniu przełączenia do wskazanej studzienki w ul. Młyńskiej, istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do ul. Hożej należy odciąć, zaślepić oraz zainwentaryzować z opisem „nieczynne”.

II. warunki ogólne:

1. Wykonać dokumentację projektową przyłączy zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.
2. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych i przebiegu trasy w WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.
3. Uzgodnić wejście w teren z właścicielami posesji, przez które przebiegać będzie inwestycja oraz ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przesyłu na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy w razie zniszczenia i usuwania awarii, z dokonaniem notarialnego wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do WiKM

Sp. z o.o. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem - formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.wikm.augustow.pl.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia - do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (tj. w Starostwie Powiatowym), należy dołączyć kopię tego zgłoszenia oraz dokumentację projektową przyłączy zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.

5. Roboty montażowe przy budowie przyłączy może wykonać osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane lub prowadząca roboty montażowe pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.

W przypadku konieczności wejścia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzję zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

6. Inwestor **przed zasypaniem** przyłączy ma obowiązek zgłosić je do odbioru częściowego **pod rygorem odmowy dokonania końcowego odbioru technicznego**. Odbiorów dokonuje przedstawiciel WiKM w Augustowie, który sporządza pisemny Protokół oraz dokumentację zdjęciową wykonanych robót.

7. Po dokonaniu odbioru częściowego przyłączy przez WiKM w Augustowie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1 egzemplarz przekazać do WiKM.

8. Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

Ważność warunków technicznych upływa po okresie 2 lat od daty wydania i stanowią one integralną część dokumentacji projektowej.

Warunki techniczne tracą ważność w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości lub zmiany sposobu użytkowania budynku.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688):


- ust.4.wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Warunki techniczne L.dz:448/2022 z dnia 06.05.2022r. tracą ważność.

PREZES

mgr inż. Bartosz Buczyński

762105,28 671685,23

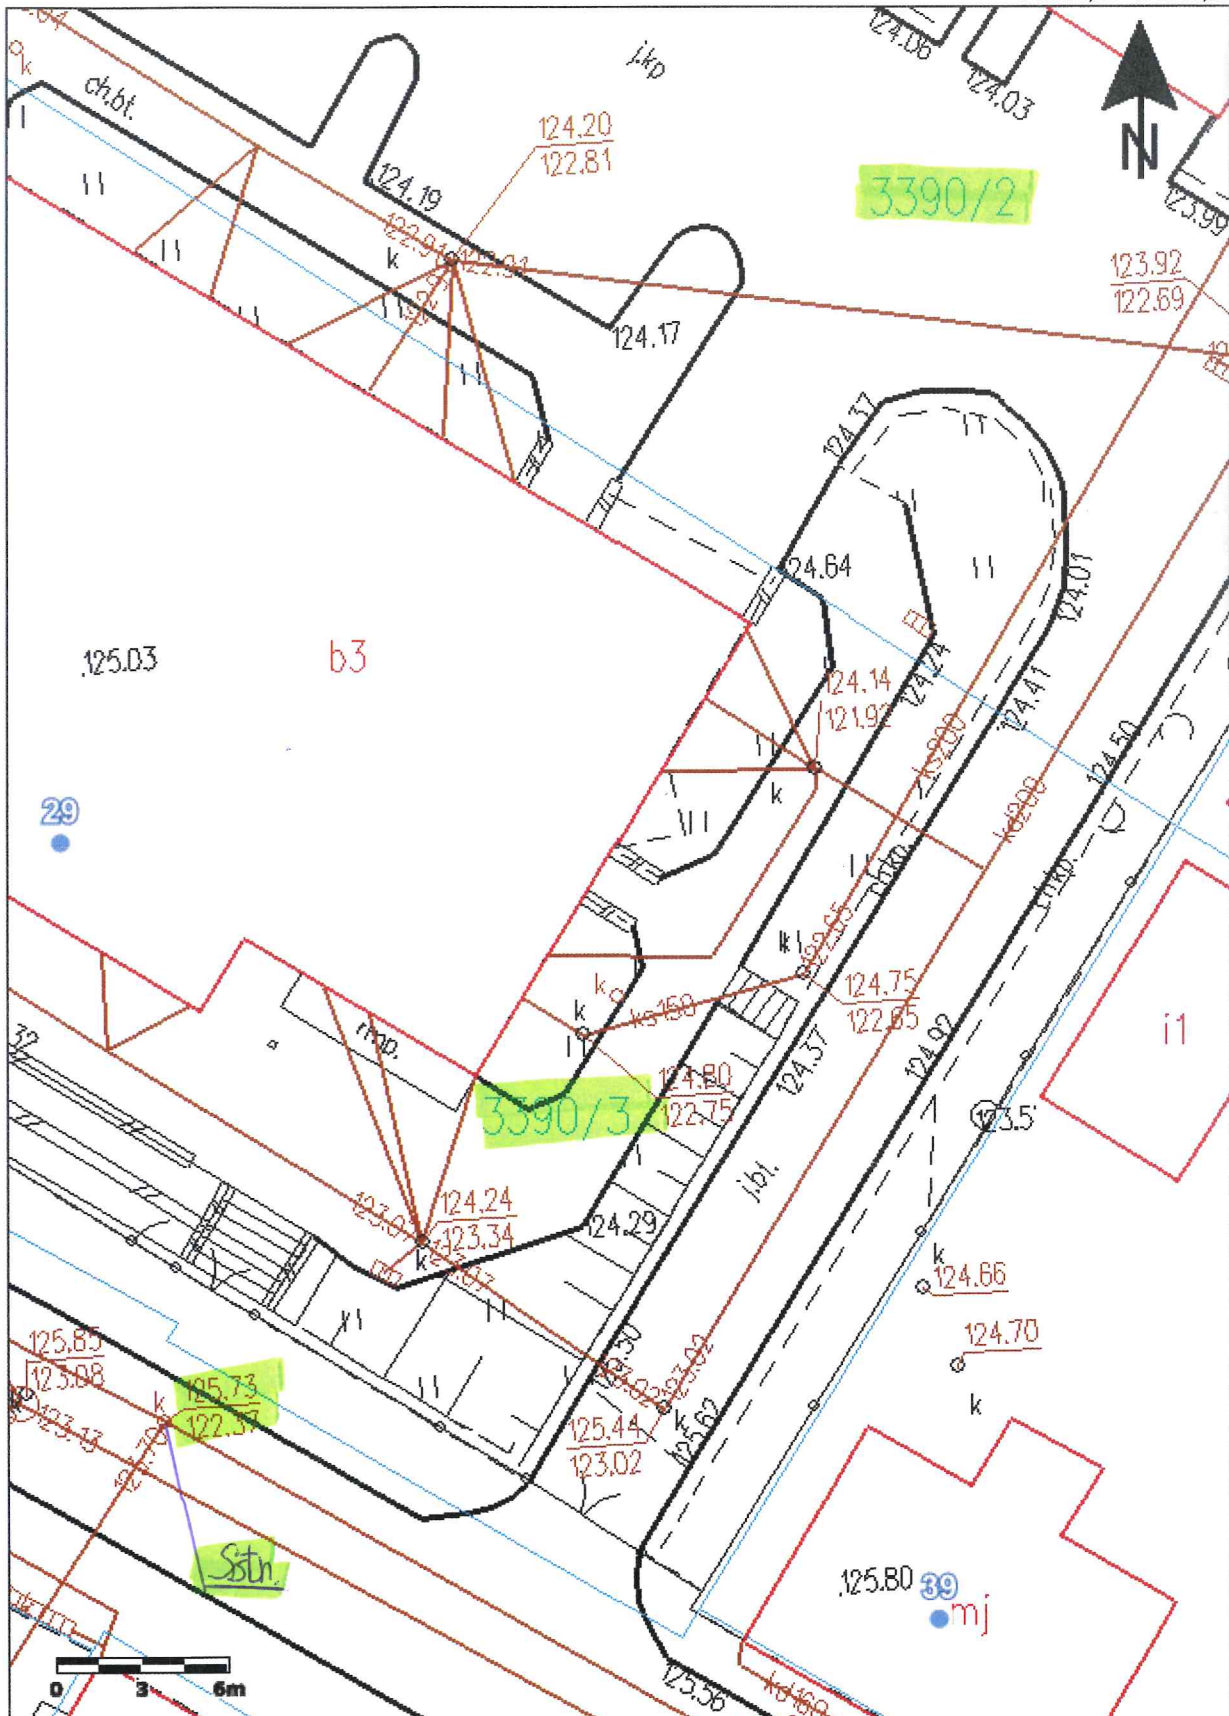

762062,95 671625,70

